

stomdevice

Supply lines in the termination panel
Líneas de suministro en el panel de terminación
Провода питания в клеммной панели
Linee di alimentazione nel pannello terminale
Lignes d'alimentation sur le tableau de raccordement

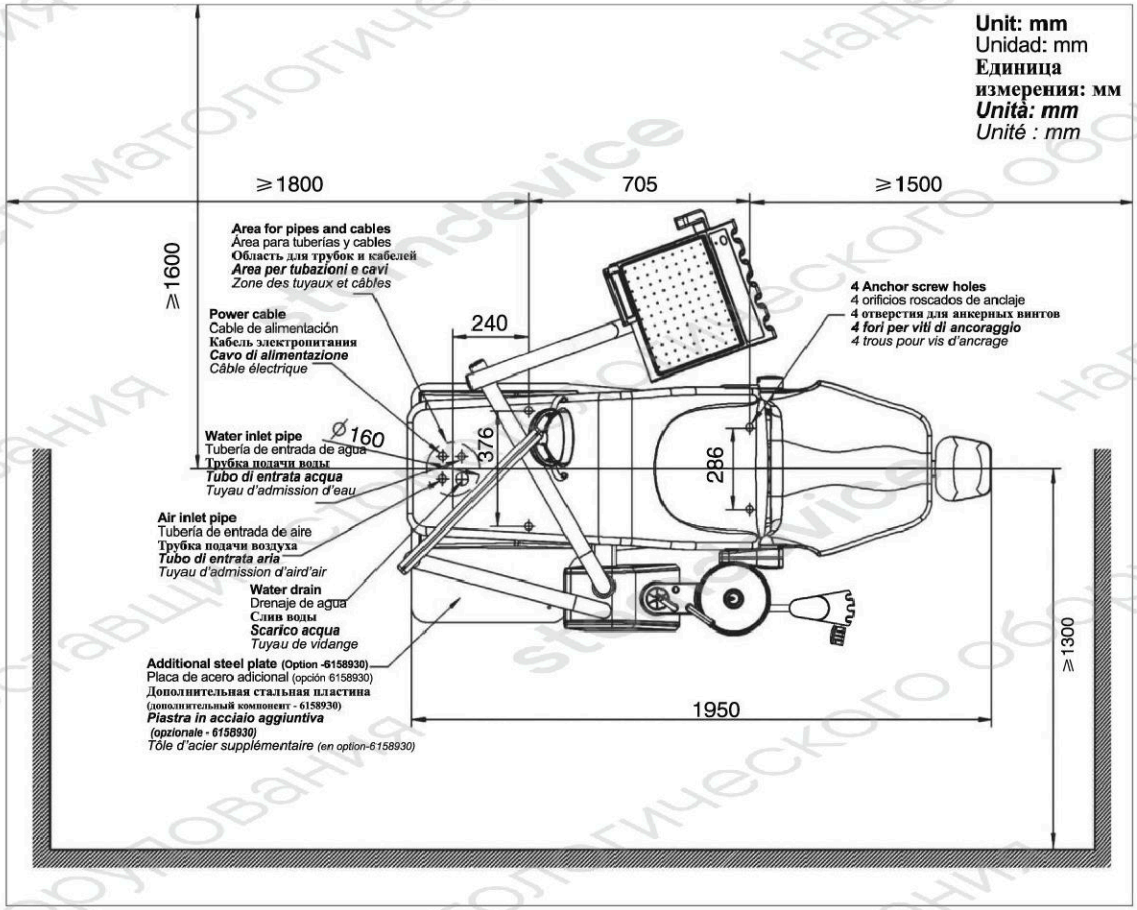

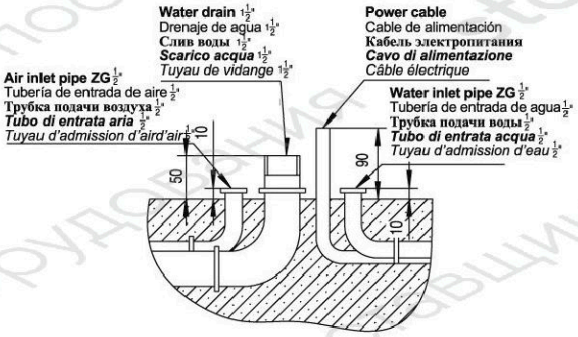

Caution:
For floor which do not permit permanent connection of the unit (e.g. demo operation at fair), installation on a steel plate (6158930) is required.
Precaución:
en los suelos en los que no permiten instalar permanent (ej. demostraciones de feria). Es necesario instalar el equipo en una placa de acero(6158930).
Внимание!
Для случаев, когда не разрешается постоянное крепление установки к полу (например, при демонстрации на выставке), требуется прикрепить ее к дополнительной стальной пластине (6158930).
Attenzione:
Per i pavimenti che non consentono un collegamento permanente dell'unità (ad es. funzionamento dimostrativo in fiera), è necessario eseguire l'installazione su una piastra di acciaio (6158930).
Attention :
Pour un sol qui ne permet pas une connexion permanente à l'unité (par exemple un fonctionnement de démonstration correct), l'installation sur une tôle d'acier (6158930) est requise

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ